


U = 400/230V  
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE  
Pm = 0,3kW

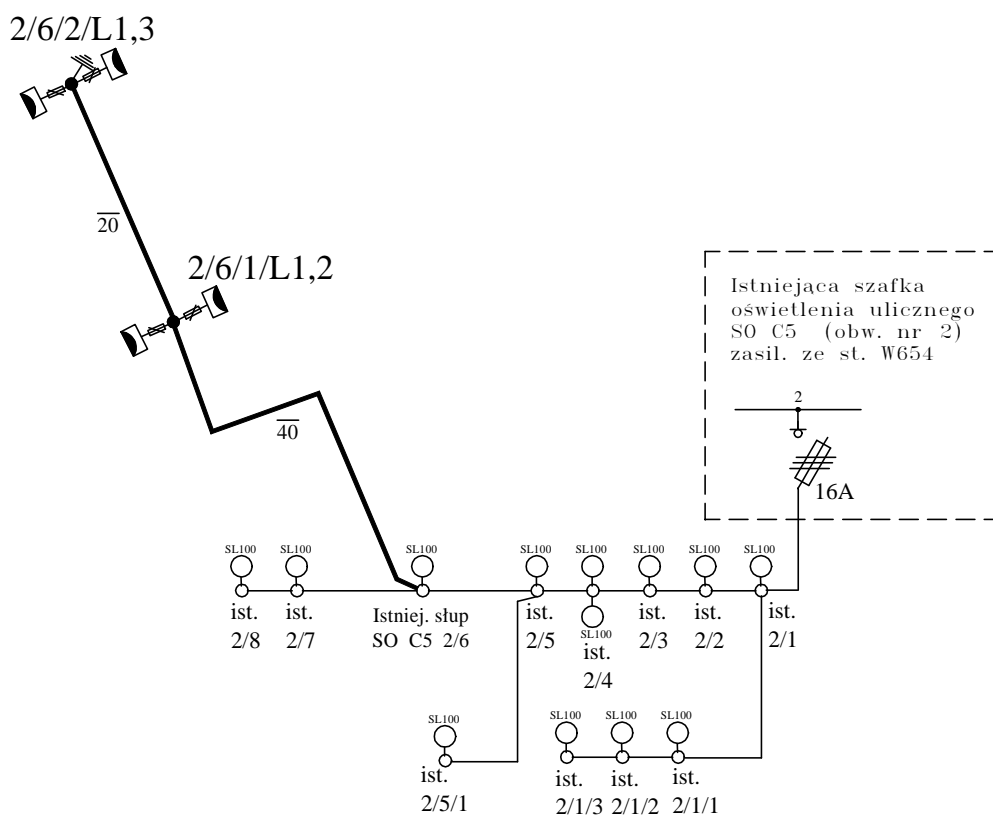

## OZNACZENIA

—	PROJ.KABEL OŚWIETLENIOWY YAKY 4x35 mm/2
●	PROJEKTOWANY SŁUP STALOWY SSO 7 METROWY
☐	PROJEKTOWANA OPRAWA – PROJEKTOR LED 78W 9228lm
⏚	PROJEKTOWANE UZIEMIENIE

DŁUGOŚĆ KABLA YAKY 4x35 mm/2 – 60 m  
ILOŚĆ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH – 4 szt.

<b>Pracownia Projektów Elektrycznych</b> <b>Elektroplan</b>		Pracownia Projektów Elektrycznych "ELEKTROPLAN" 44-240 Żory, ul. Żeromskiego 1/2 tel. 32-4350-788, 602-740-825, 664-980-419 elektroplan@data.pl		
Inwestor: GMINA JASTRZĘBIE ZDRÓJ 44-335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ, AL.PIŁSUDSKIEGO 60	Funkcja:	Nazwisko:	Podpis:	SKALA: -----
Temat: OŚWIETLЕНИЕ TERENU PLACU ZABAW	Projektował:	mgr inż. A.Bernat nr upr. 250/90 Kt		DATA: Maj 2018
Adres: JASTRZĘBIE ZDRÓJ OS.1000-LECIA	Opracował:	D.Knapczyk		NR ARCH: <b>873</b>
Treść rysunku: SCHEMAT IDEOWY OŚWIETLЕНИЯ TERENU	Sprawdził:	inż. T.Jaśkiewicz nr upr. 79/77/Op		NR RYS: <b>2</b>
	-----	-----	-----	