


TB2.1

BT500.14x0.75 - sterowanie tablicy TB3.2 - 2 PIĘTRO
YKY2o 5x6 - zasilanie tablicy TB3.2 - 2 PIĘTRO

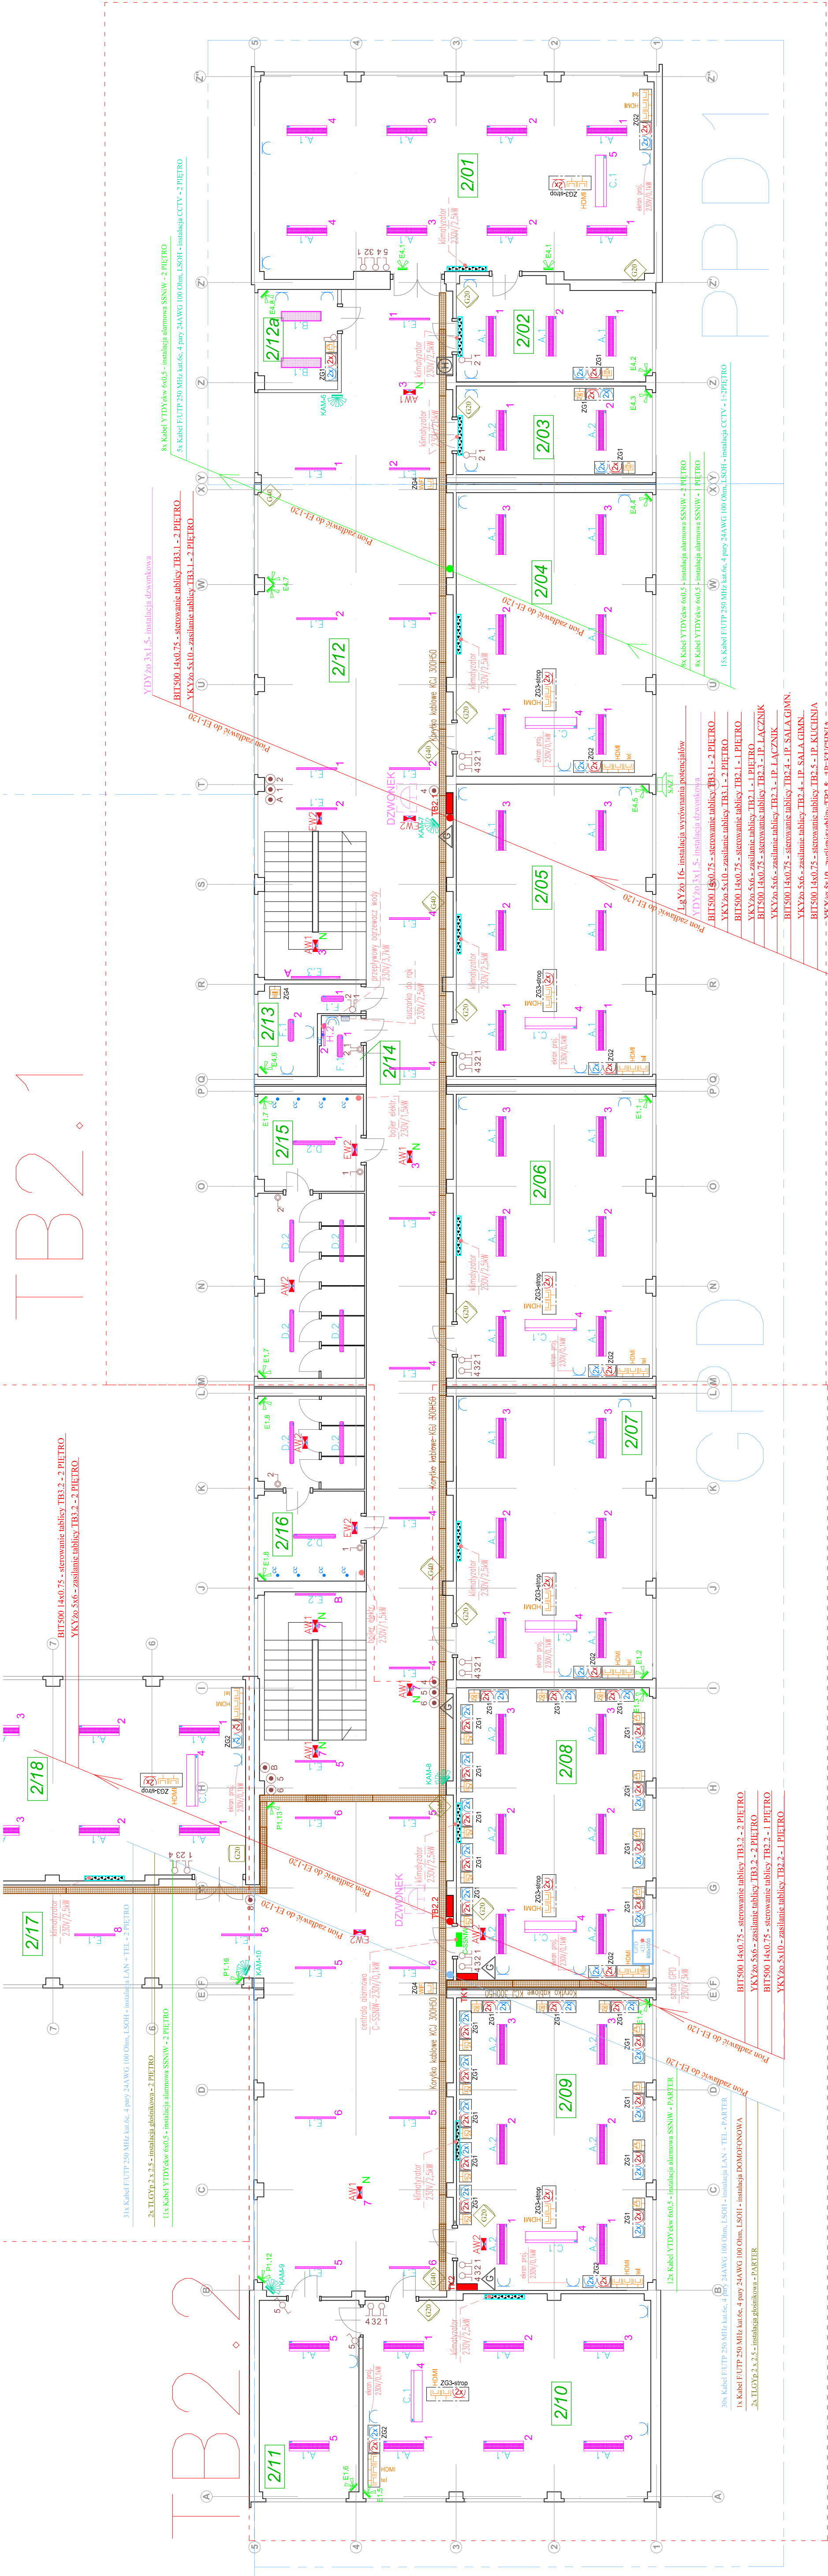

Załącznik nr 1 - IPIETRO			
Nazwa pomieszczenia	Współrzędne punktu pomiarowego	Współrzędne punktu pomiarowego	Współrzędne punktu pomiarowego
Nazwa pomieszczenia	Współrzędne punktu pomiarowego	Współrzędne punktu pomiarowego	Współrzędne punktu pomiarowego
201 SALA LEKCYJNA MATEMATYKA (NR 18)	303500	- 3,20	69,00
202 BIURO (NR 19)	300	- 3,20	16,00
203 BIURO (NR 20)	300	- 3,20	16,53
204 BIURO (NR 21)	300	- 3,20	15,63
205 SALA LEKCYJNA KLAS 13 (NR 22)	303500	- 3,20	50,37
206 SALA LEKCYJNA KLAS 13 (NR 23)	303500	- 3,20	49,00
207 SALA LEKCYJNA KLAS 13 (NR 24)	303500	- 3,20	49,00
208 SALA LEKCYJNA KLAS 13 (NR 25)	303500	- 3,20	50,37
209 SALA LEKCYJNA KLAS 13 (NR 26)	303500	- 3,20	50,37
210 SALA LEKCYJNA KLAS 13 (NR 27)	303500	- 3,20	50,37
211 ZAPLECZE BIAŁOGIECZANSKI (NR 28)	300	- 3,20	17,25
212 KOMUNIKACJA (KORYTARZ)	10	1,0	250,88
213 SIEKLENIA (KORYTARZ)	200	- 3,20	7,88
214 WC DLA NAUCZYCIELI	200	- 3,20	5,66
215 WC DZIEWCZAT	200	- 3,20	24,41
216 WC DZIEWCZAT	200	- 3,20	25,99
217 WC CHŁOPÓW	200	- 3,20	16,84